



Presidente Onorario
F. Trimarchi

Presidenti Workshop
G. Navarra - MA Cannizzaro

Direttore Scientifico
G. Dionigi

SEGRETERIA SCIENTIFICA

A. Catalfamo
G. Currò
F. Famà
G. Graceffa
FP Pergolizzi
S. Ristagno



ITALIAN
NEURAL
MONITORING
STUDY
GROUP

2018 Workshop


23 Marzo

Hotel Villa Diodoro
Taormina (ME)



Rappresentazione di gozzo ed esoftalmo, Sacro Monte di Orta, Capella XVI. Scultura in legno di Dionigi Bussola


PATROCINI RICHIESTI



PROVIDER



via Empedocle, 111 • Agrigento
tel. +39 0922 602911 • mob. +39 393 8974617
www.omniacongress.com • info@omniacongress.com

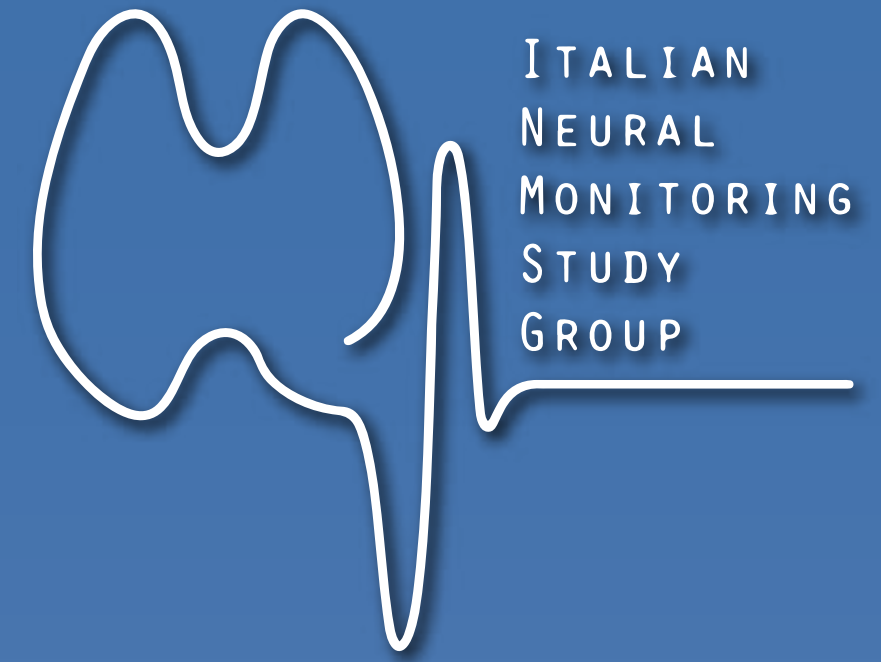

ITALIAN
NEURAL
MONITORING
STUDY
GROUP

2018 Workshop

23 Marzo

Hotel Villa Diodoro

Taormina (ME)



Rappresentazione di gozzo ed esoftalmo, Sacro Monte di Orta, Capella XVI. Scultura in legno di Dionigi Bussola

PROGRAMMA SCIENTIFICO

08.00 • REGISTRAZIONE

09.00 • BENVENUTO

P. Navarra (Magnifico Rettore, Università degli Studi di Messina)
M. Vullo (Comm. Straordinario, Azienda ospedaliera Universitaria "G. Martino", Messina)
F. Stagno d'Alcontres (Direttore, Dipartimento di Patologia umana dell'adulto e dell'età evolutiva "G. Barresi", Messina)
G. Caudo (Presidente, Ordine dei Medici, Messina)
M. Testini (Presidente, Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia)

INTRODUZIONE

G. Navarra, F. Galletti, G. Dionigi

09.30

Monitoraggio intermittente

Presidente: *MA Latteri*
Moderatori: *P. Carcoforo, G. Materazzi*

Set-up del I-IONM

PG Calò
Induzione e mantenimento dell'anestesia

A. Bacuzzi
Standardizzazione del monitoraggio del nervo laringeo ricorrente

L. Pezzullo
Neurofisiologia del nervo laringeo ricorrente

N. Innaro
Tiroidectomia in due tempi

C. Cipolla

11.00 • LETTURA / Presidente: *M. Testini*

Neural monitoring in thyroid Associations guidelines
R. Tufano

11.30

Monitoraggio del nervo laringeo superiore

Presidente: *E. Cucinotta*
Moderatori: *V. Panebianco, S. Cannavò*

Standardizzazione monitoraggio del nervo laringeo superiore

O. Cavicchi
Neurofisiologia del nervo laringeo superiore
D. Lombardi

12.30 • LETTURA / Presidente: *G. Dionigi*
Neural monitoring in robotic thyroidectomy
HY Kim

LIGHT LUNCH

14.30

Monitoraggio continuo

Presidente: *C. Romeo*
Moderatori: *CP Lombardi, S. Baldari*

Limiti del I-IONM

A. Sandrini

Set-up del C-IONM

G. Materazzi

Safety del monitoraggio continuo

R. Lucchini

Interpretazione del monitoraggio continuo

A. Zaccaroni

Limiti del C-IONM

P. Del Rio

16.00 • LETTURA / Presidente: *P. Carcoforo*

Neural monitoring in transoral thyroidectomy
A. Anuwong

16.30

Conseguenze del monitoraggio

Presidente: *M. Gioffrè-Florio*
Moderatori: *M. Testini, A. Biondi*

Algoritmi per la risoluzione dei problemi del IONM

MG Chiofalo

Importanza della laringoscopia pre- e postoperatoria

R. Ciuni

Costo-efficacia del neuromonitoraggio

G. Dionigi

17.30 • CHIUSURA DEI LAVORI

G. Dionigi



Presidente Onorario

F. Trimarchi

Presidenti Workshop

G. Navarra - MA Cannizzaro

Direttore Scientifico

G. Dionigi

SEGRETERIA SCIENTIFICA

A. Catalfamo

G. Currò

F. Famà

G. Graceffa


FP Pergolizzi

S. Ristagno



Le letture hanno
una durata di 12 minuti
+ 3 minuti di discussione

PATROCINI RICHIESTI



PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA



via Empedocle, 111 • Agrigento
tel. +39 0922 602911 • mob. +39 393 8974617
www.omniacongress.com • info@omniacongress.com